


EM=432

LCMS Scan ESI-

Ret. Time: 3.34 <<<< NEGATIVE SPECTRUM >>>>

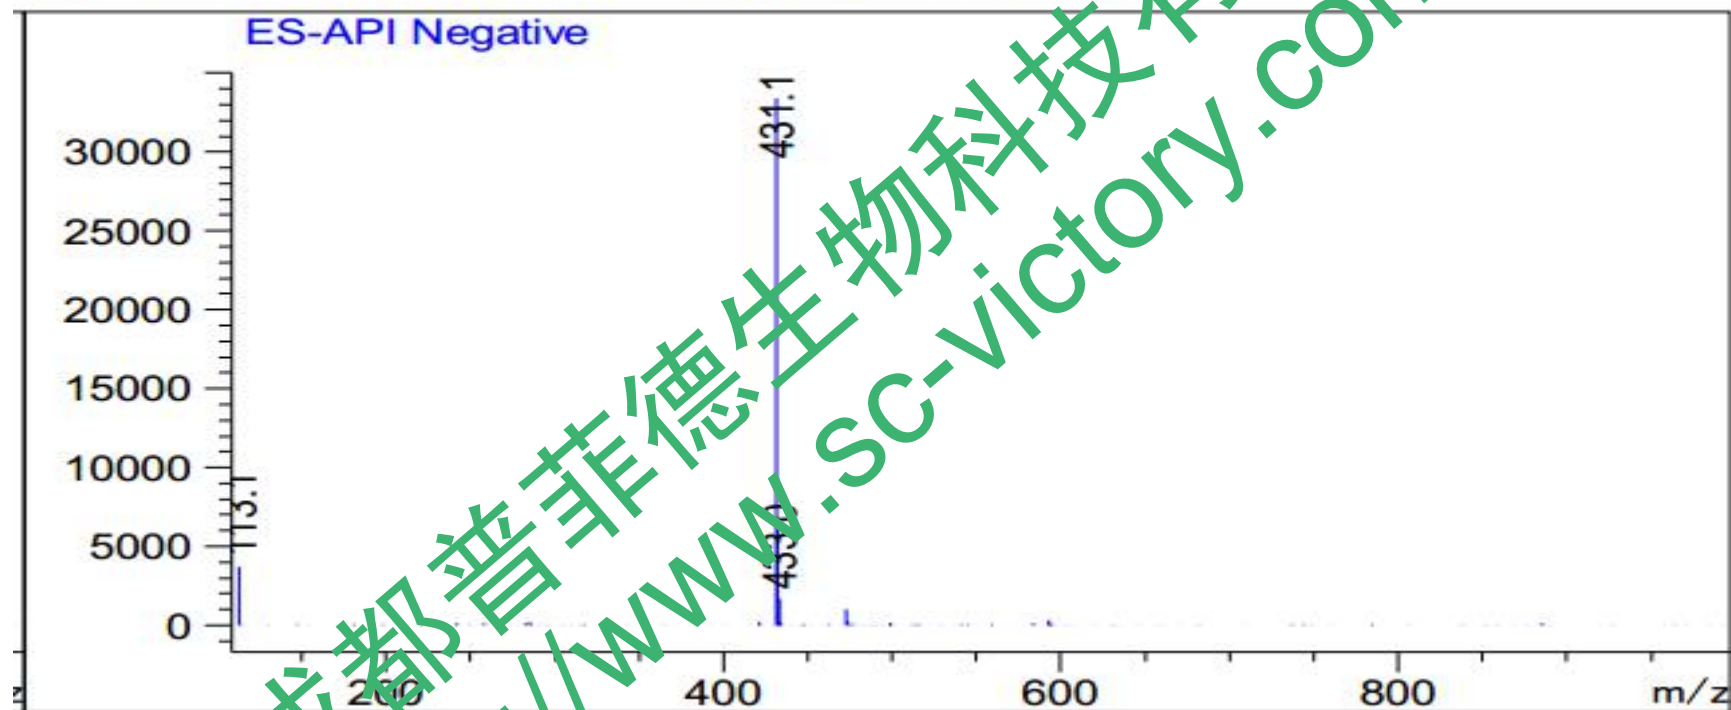

成都普菲德生物科技有限公司
<http://www.sc-victory.com>