


EM=415

LCMS Scan ESI+

Ret. Time: 2.42

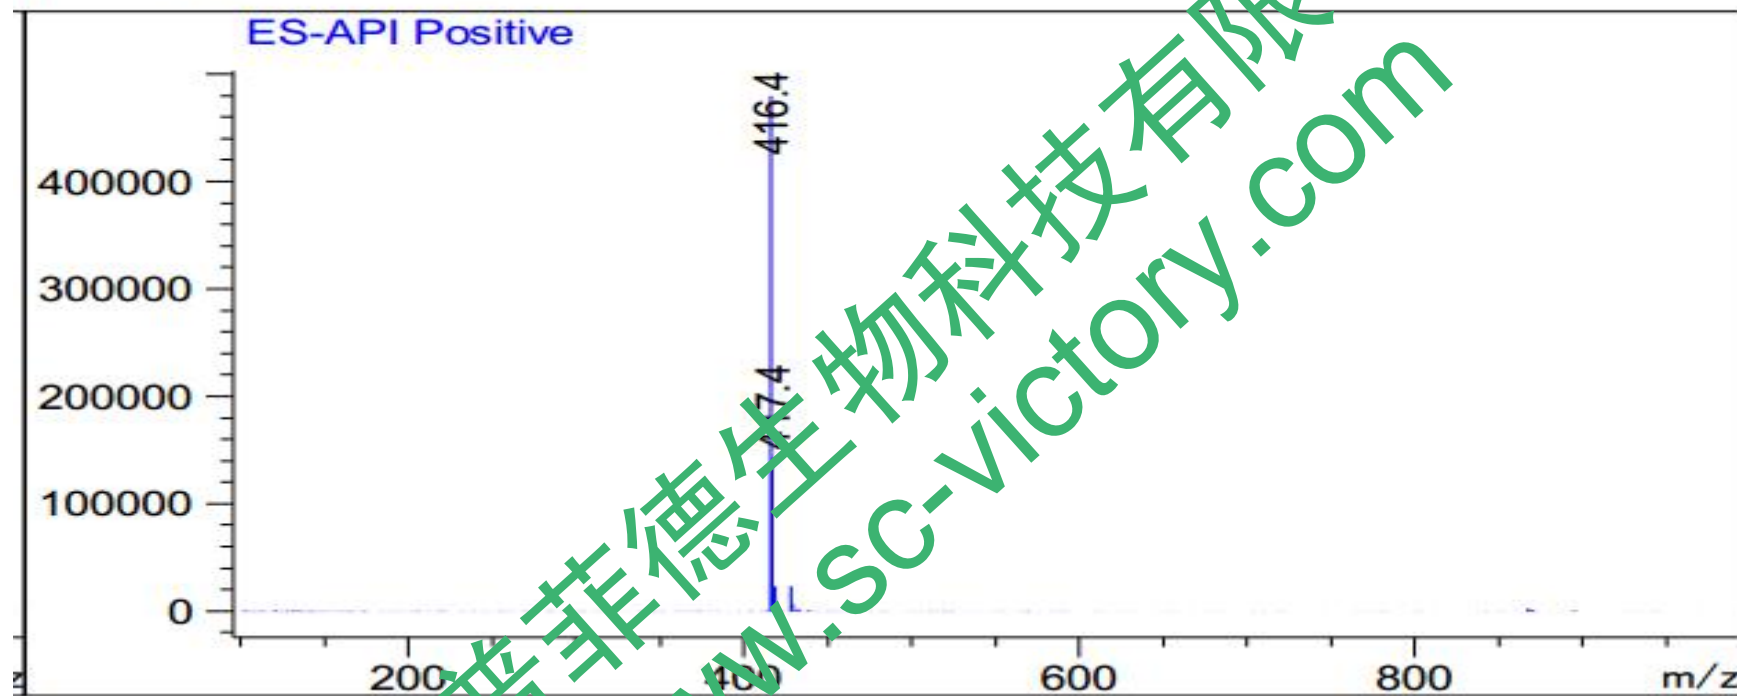

成都普菲德生物科技有限公司
<http://www.SC-victory.com>